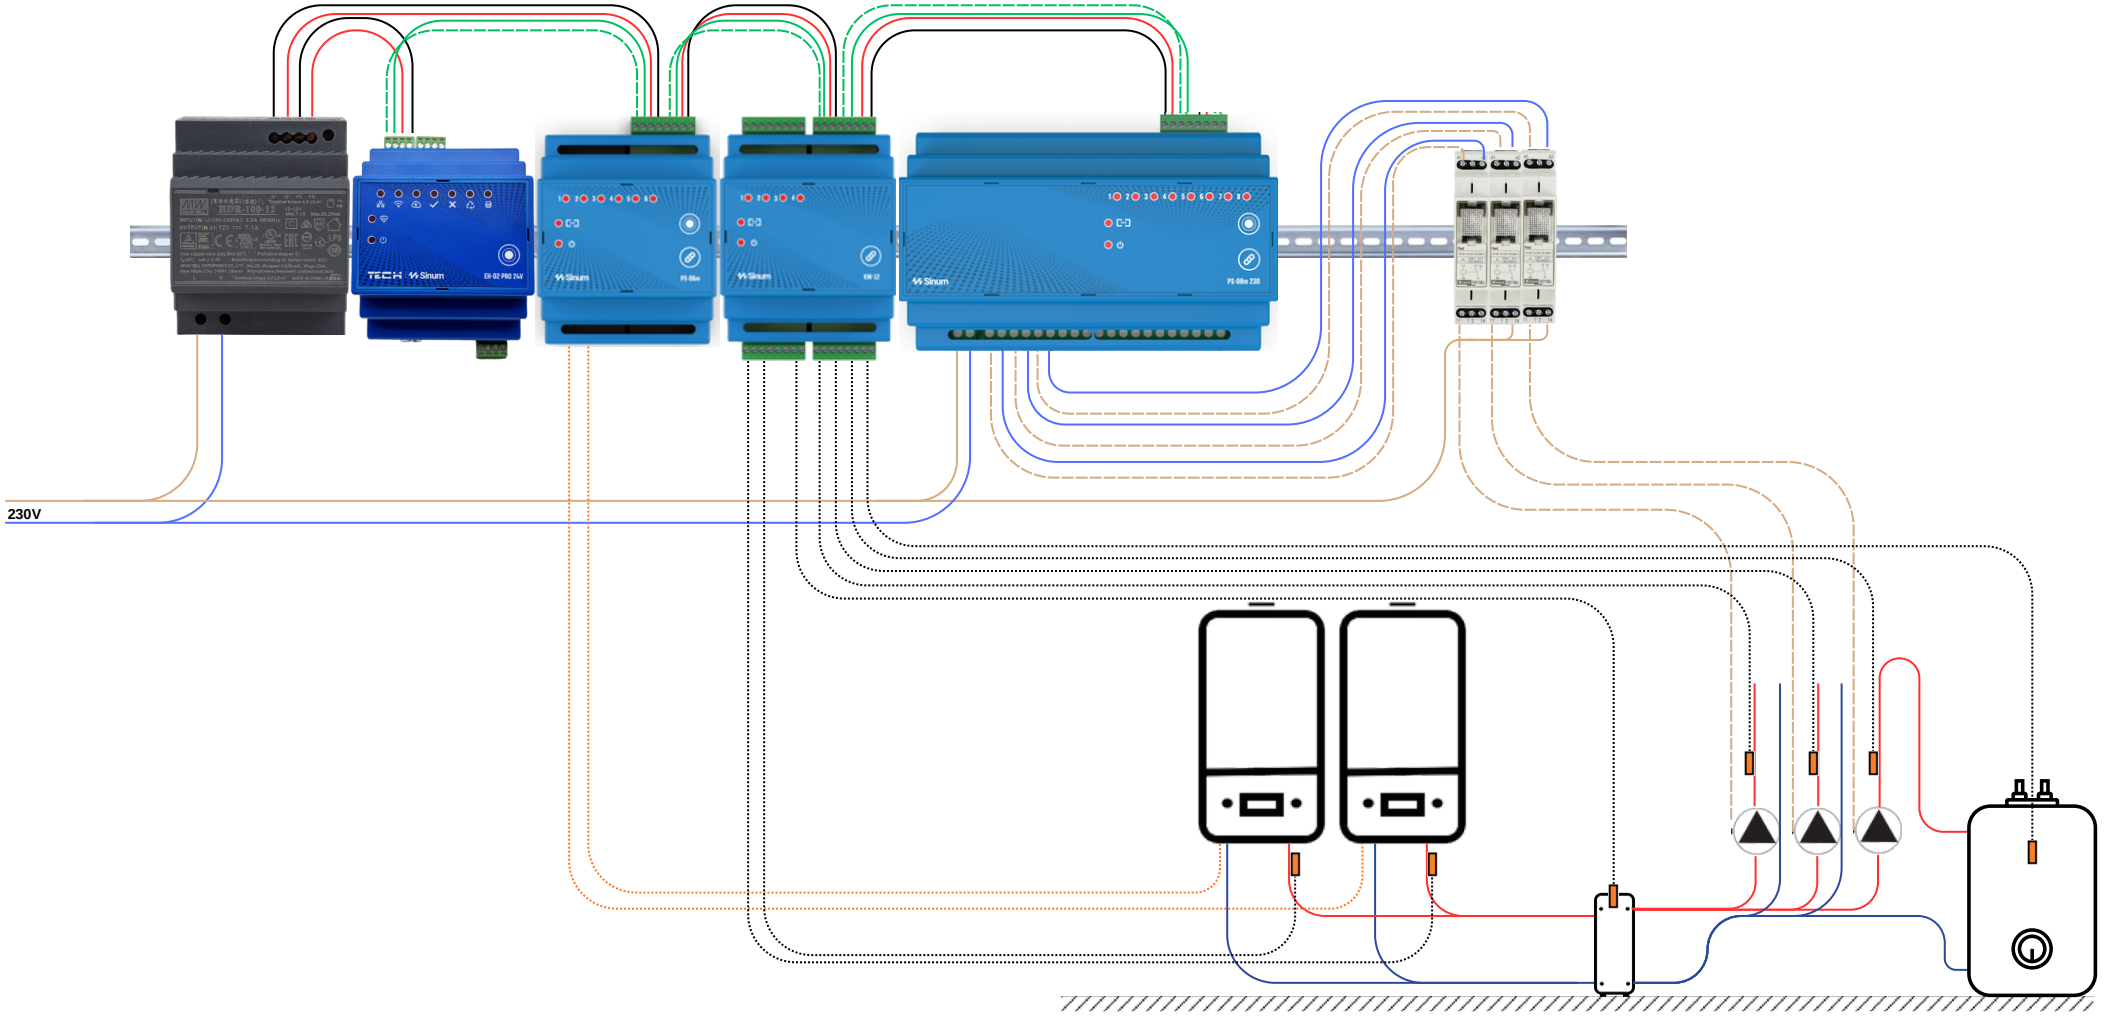


Eszköz kiírás:

1db	I EH-02 24V:	Betáp 24V I Eszközök közötti kommunikáció: SBUS - sorba és csillagpontba is köthető I LAN vagy WIFI kapcsolat a felhővel I Modbus kapcsolt a hőtermelővel I
1db	I ZS-24/100 trafó :	Betáp 230V I gyengeáramkör: 24V +/- 100W
1db	I PS-06m relémodul :	Betáp 24V I Eszközök közötti kommunikáció: SBUS - sorba és csillagpontba is köthető I Relék 6x feszültségmentes
1db	I PS-08m 230 Relémodul:	Betáp 230V I Eszközök közötti kommunikáció: SBUS - sorba és csillagpontba is köthető I Relék 8db 230V N/L I 8 zóna vezérlésre alkalmas I 1-2 Relépont dupla foglalat , 3-8 szimpla foglalat
1db	I KW-12 bementei modul	Betáp 24V I Eszközök közötti kommunikáció: SBUS - sorba és csillagpontba is köthető I 8db NTC csatlakozással
7db	I NTC-250	

- +24V / VCC / 2x2x0,8 vagy CAT5e vagy Modbus kábel
- -24V / GND / 2x2x0,8 vagy CAT5e vagy Modbus kábel
- 0-10V / Wyj / 2x2x0,8 vagy CAT5e vagy Modbus kábel
- 0-10V / GND / 2x2x0,8 vagy CAT5e vagy Modbus kábel
- SBUS / A / 2x2x0,8 vagy CAT5e vagy Modbus kábel
- SBUS / B / 2x2x0,8 vagy CAT5e vagy Modbus kábel

STT-230 osztószelep elzáró motorok esetén, ha több van és nincs 1m-es távolságban a motor és vezérlő, használjunk:
YSLY n* x 1,0mm2 + 1db közösített nulla vezetőt + EV

n* = Hidraulikus körök száma az osztón

- 230V / L / 3x1,5 MT
- 230V / N / 3x1,5 MT
- 230V / L / kapcsolt / 3x1,5 MT
- 230V / N / kapcsolt / 3x1,5 MT
- NTC / 2x1 MT
- Modbus / CAT5e vagy SBUS kábel
- Kontakt indítás 2x1 MT

Kábelezés:
Betáp: 230V / 3x1,5 MT
LAN: CAT5e internet végpont
Hőszivattyú beltéri egységtől: 4x1 MT
Fűtőköri szivattyútól: 3x1,5 MT
Külsőhőmérséklet érzékelő: 2x1 MT (opcionális)
Keverőszelep motor: 4x1MT
NTC/hőmérséklet érzékelő: 2x1MT
MT váltószeleptől: 4x1 MT
Termosztát / SBUS: 2x2x08 vagy CAT5e vagy Modbus kábel

Rajzleírás: Kazánházi kapcsolási séma. kaszkádolható hőtermelők, több fűtési kört szabályozó zona

Séma rajz: EH-02 24V
20251020